



من فاتح يناير إلى 31 دجنبر 2021

تحليلات جودة الماء

نشرة تصدر كل ثلاثة أشهر لتحليل جودة الماء الموزع من طرف ليدك



في إطار إلتزام ليدك بمنحك الولوج إلى نتائج تحاليل الماء الموزع في منطقة سكتاكم، نضع رهن إشارتكم هذه النشرة الإخبارية التي تقدم لكم ملخصا حول مصدر الماء الشروب الموزع في الدار البيضاء الكبرى والمعايير الرئيسية التي خضعت للتحليل في إطار برنامج المراقبة المطبق من طرف ليدك، طبقا لمقتضيات المعايير المغربية المعمول بها (NM 03.7.001 و NM 03.7.002).



ملخص نتائج تحليلات جودة الماء

مكان أخذ العينة : **صنبور المستهلك**

ملاحظات	معايير التحليل	نسبة المطابقة (%)	VMA (l)	الانحراف المعياري	المعدل	عدد التحليلات	الوحدة	
	أ - معايير بكتيريولوجية							
	NM ISO 9308-1	100	0	0	0	1026	100/ufc مليلتر	إشريكية قولونية
	NM ISO 7899-2	100	0	0	0	1026	100/ufc مليلتر	مكورات معوية
يستوجب المعيار القانوني ما يلي : * عدم وجود القولونيات في 95% من العينات لمدة 12 شهرا ، * إعدام النتائج الإيجابية في عينتين متتاليتين.	NM ISO 9308-1	100	0	0	0	1026	100/ufc مليلتر	قولونيات
	NM ISO 6461-2	100	0	0	0	1026	100/ufc مليلتر	أبواغ كائنات حية دقيقة جدا لاهوائية مختزلة السولفيت (كلوستريديا)
	NM ISO 6222	100	100	13,81	9,52	1026	1/ufc مليلتر	كائنات دقيقة جدا لديها قابلية على الحياة في درجة حرارة 22
	NM ISO 6222	100	20	4,74	3,54	1026	1/ufc مليلتر	كائنات دقيقة جدا لديها قابلية على الحياة في درجة حرارة 36
	ب - مكونات معدنية							
	NM ISO 6777	100	0,5	-	< 0,01	13	ملغ/لتر	النترات
	NM ISO 7890-3	100	50	0,73	2,30	13	ملغ/لتر	النترات
	NM ISO 7150-1	100	0,5	-	< 0,05	13	ملغ/لتر	الألمونيوم
	NF EN ISO 11885	100	3	-	< 0,2	13	ميكروغرام/لتر	الكاديوم
	NF EN ISO 11885	100	50	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	الكروم
	NF EN ISO 11885	100	1	-	< 0,02	13	ملغ/لتر	النحاس
	NF EN ISO 11885	100	10	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	الرصاص
	NF EN ISO 11885	100	20	-	< 1	13	ميكروغرام/لتر	النيكل
	س - مكونات عضوية							
								HPA : مجموع المكونات الأربعة
تجز في حالة تلوث عارض	NF EN ISO 17993	-	0,1	-	-	0	ميكروغرام/لتر	benzo(b) fluoranthène
		-		-	0	ميكروغرام/لتر	benzo(k) fluoranthène	
		-		-	0	ميكروغرام/لتر	benzo (ghi) pérylène	
		-		-	0	ميكروغرام/لتر	Indénol (1,2,3-cd) pyrène	
		-		-	0	ميكروغرام/لتر	Benzo(a) pyrène	
	NF ISO 13877	-	0,01	-	-	0	ميكروغرام/لتر	البنزين
	NF EN ISO 11423-1	-	1	-	-	0	ميكروغرام/لتر	THMs : أربعة مكونات
	NF EN ISO 10301	100	100	8,6	20,2	13	ميكروغرام/لتر	البروموفورم
ابتداء من أبريل 2025 سيستلزم أن يكون مجموع نسب تركيز كل واحدة من هذه المواد الى الـ VMA لكل منها لا يتجاوز 1.	NF EN ISO 10301	100	60	7,1	26,7	13	ميكروغرام/لتر	برومو ثنائي كلوروميثان
	NF EN ISO 10301	100	300	3,9	15,3	13	ميكروغرام/لتر	الكلوروفورم
	NF EN ISO 10301	100	100	6,8	57,4	13	ميكروغرام/لتر	ثنائي بروموكلوروميثان
	د - مكونات أخرى							
عتبة الإدراك الحسي عند درجة الحرارة 25 °C	NM 03.7.016	100	3	0,14	1,98	1026	-	الرائحة
	NM 03.7.017	100	3	0,14	1,98	1026	-	المذاق
	NM 03.7.018	100	20	-	< 5	1026	ملغ /Pt/لتر	اللون
	NM ISO 7027-1	100	5	0,04	0,42	1026	NTU	المكارة
يجب أن تكون مقبولة	NM 03.7.008	100	-	4,3	20,7	1026	°C	درجة الحرارة
	NM ISO 7393-2	100	0,1-1,0	0,18	0,52	1026	ملغ /Cl/لتر	الكلور الحر
	NM ISO 10523	100	6,5-8,5	0,06	7,66	1026	-	pH
	NM ISO 7888	100	2700	348	1810	1026	ميكروسيمنس/سم	الموصلية
	Hach Lange	100	0,2	0,005	0,035	13	ملغ/لتر	الألمونيوم
	NM 03.7.015	100	5	0,16	1,61	13	ملغ /O ₂ /لتر	القابلية للتأكسد ب KMnO4
	Hach Lange	100	0,3	0,005	0,066	13	ملغ/لتر	الحديد
						14559		العدد الإجمالي للتحليلات

(1) القيمة القصوى المقبولة

الإستنتاج الصحي

استنادا على المعايير التي خضعت للتحليل، تستجيب جودة الماء للمعايير والمقتضيات التنظيمية المعمول بها.



من أين يأتي الماء الذي نستهلكه


يأتي الماء الموزع في الدار البيضاء الكبرى من موردين رئيسيين :

- سد سيدي محمد بن عبد الله المتواجد على نهر أبي رقراق ؛
- سد الدورات وسد سيدي سعيد معاشو المتواجدين على نهر أم الربيع.

يتم إنتاج كمية قليلة من الماء (أقل من 2%) انطلاقا من منطقتين لضخ المياه الجوفية في تيط مليل وسيدي موسى بن علي.

الماء الذي يخزن في السدود يمر عبر مصانع المعالجة كي يصبح شروبيا. وتشمل هذه السبورة العديد من المراحل التي يقوم بها منتجي الماء الشروب ONEE و SEOER** (تمرير عبر الحواجز، ترسيب، ترشيح، تطهير). يتم بعد ذلك نقل الماء وتخزينه في خزانات ليدك ثم مراقبته من جديد قبل توزيعه على المنازل.

ONEE* : المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
SEOER** : شركة مياه أم الربيع

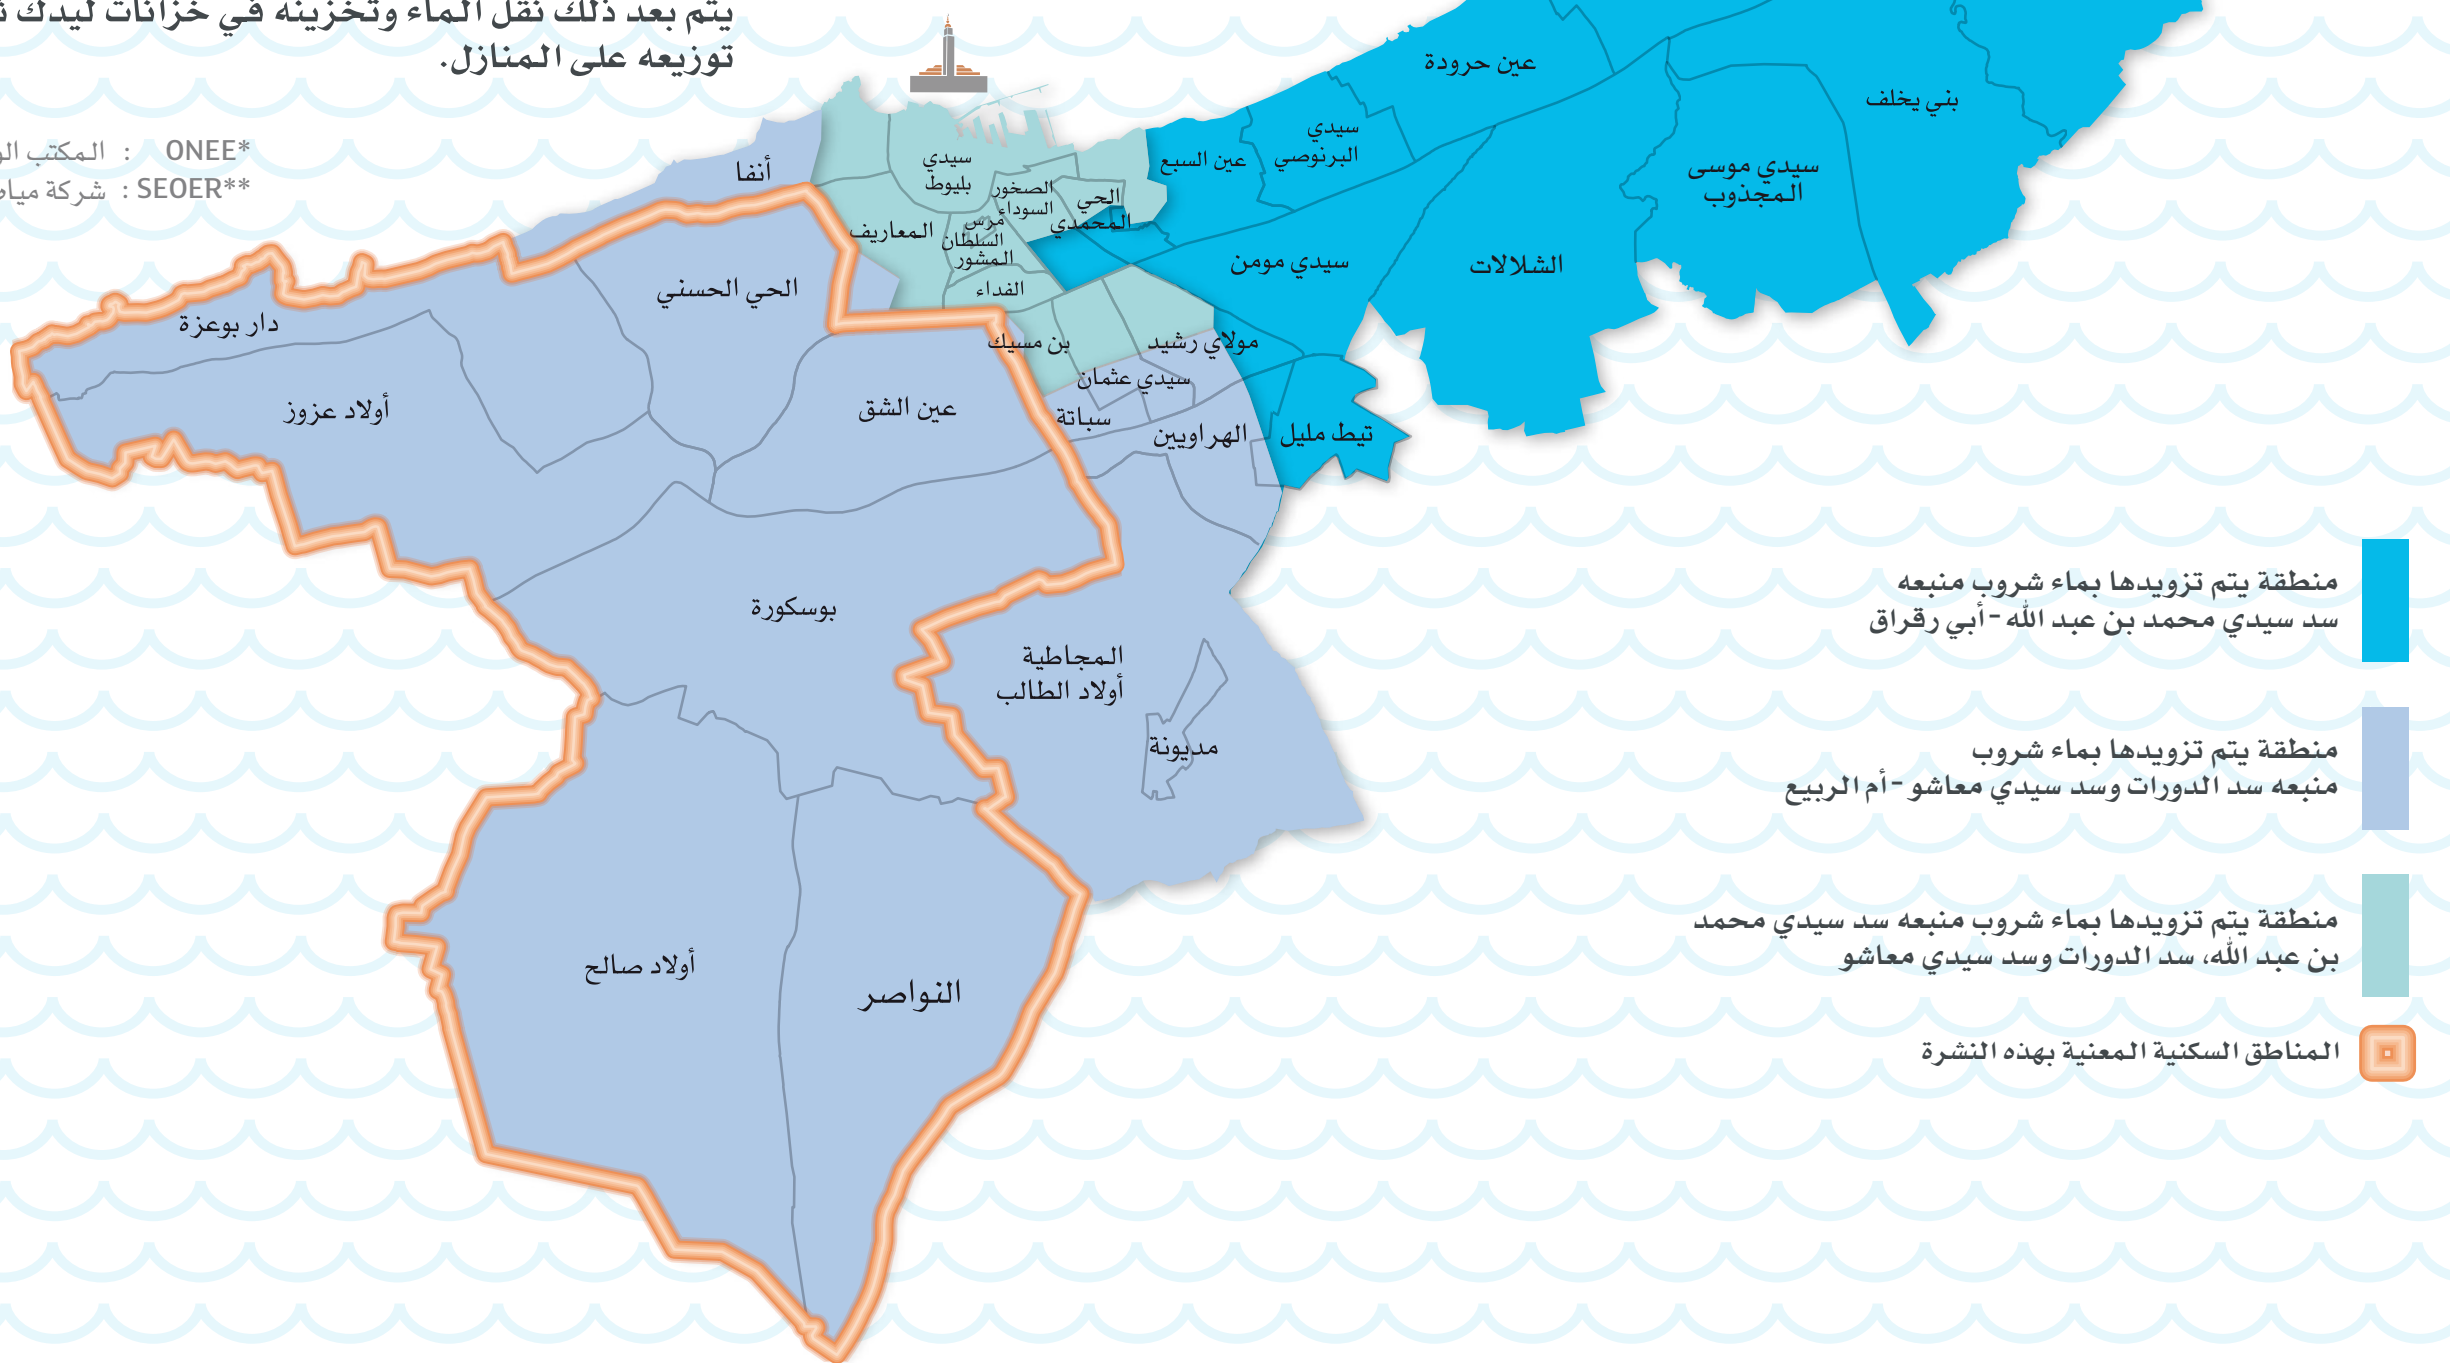

منطقة يتم تزويدها بماء شروب منبه سد سيدي محمد بن عبد الله - أبي رقراق

منطقة يتم تزويدها بماء شروب منبه سد الدورات وسد سيدي معاشو - أم الربيع

منطقة يتم تزويدها بماء شروب منبه سد سيدي محمد بن عبد الله، سد الدورات وسد سيدي معاشو

المناطق السكنية المعنية بهذه النشرة